

Groupeement des Services Opérationnels
Service de la planification et de la
préparation opérationnelle

Affaire suivie par : Lieutenant 1° classe MURE Christophe
Nos Réf. : GSO - PRS / AM / PJ / CM / CD n° 912

Yzeure, le 07 mars 2025

Référence du courrier : 2025000431

RAPPORT D'ÉTUDE

RELATIF A LA DECI SUR LA COMMUNE DE BAYET

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Allier est sollicité dans le cadre de la défense extérieure contre l'incendie de la commune de BAYET.

CONTEXTE

Dans l'objectif de la prise de l'arrêté communal DECI, la municipalité de BAYET sollicite le SDIS de l'Allier en date du 10 février 2025 afin que soit adressées à Monsieur Le Maire les pièces suivantes :

- Listing des points d'eau d'incendie (PEI),
- La cartographie avec la couverture à 200 m et 400 m de chaque PEI,
- Un modèle d'arrêté communal.

Le SDIS communique ces éléments en date du 10 mars 2025 et demande à ce que lui soit adressé une copie de l'arrêté communal DECI.

Pour le Directeur Départemental
des Services d'Incendie et de Secours de l'Allier,
Le Chef du Groupement des Services Opérationnels


Lieutenant-Colonel Arnaud MANRY

Copie à :
Au chef et à l'adjoint du groupement territorial.

Liste des points d'eau

03018

BAYET

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Légende				Anomalies	Observations
					*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.		
2	PI 100	S/C BAYET (NORD) Les Villards	Inconnu	1x100-2x 65	✓	i	✓	✓	Débit non renseigné, débit largement suffisant, trop risque d'ouvrir jusqu'à 1 bar, dépasse les 100 metre cube.	
3	PI 100	S/C BAYET (NORD) Marilly	Inconnu	1x100-2x 65	✗	i	✓	✓	Débit PEI insuffisant < 60 m3 > 30 m3 (Débit A 1 bar = 33m3 / h) Débit PEI insuffisant < 60 m3 > 30m3 (Débit A 1 bar = 33m3 / h)	Contrôle technique du service des eaux en 2018
5	PI 100	S/C BAYET (NORD) Les Morandes RD 2009	Inconnu	1x100-2x 65	✓	i	✓	✓	Débit non renseigné	
6	PI 100	S/C BAYET (NORD) La Grange Coupée RD 2009	Inconnu	1x100-2x 65	✓	i	✓	✓	Débit non renseigné	
7	PI 100	S/C BAYET (NORD) Rue de Nérignet	Inconnu	1x100-2x 65	✓	i	✓	✓	Débit non renseigné	
8	PI 100	S/C BAYET (NORD) 22 Rue du Bourbonnais Nérignet	Inconnu	1x100-2x 65	✓	i	✓	✓	Débit non renseigné	
9	PI 100	S/C BAYET (NORD) Rue du Bourbonnais	Inconnu	1x100-2x 65	✓	i	✓	✓	Débit non renseigné	
10	PI 80	S/C BAYET (NORD) Les Bruyères	Inconnu	1x65-2x4 0	✗	i	✓	✓	Débit PEI insuffisant < 30 m3 (Débit A 1 bar = 21m3 / h)	Contrôle technique du service des eaux en 2022
11	PI 80	S/C BAYET (NORD) Le Coudray	Inconnu	1x65-2x4 0	✗	i	✓	✓	Débit PEI insuffisant < 30 m3 (Débit A 1 bar = 16m3 / h)	Contrôle technique du service des eaux en 2022
12	PI 100	S/C BAYET (NORD) Domaine du Bois	Inconnu	1x100-2x 65	✓	✓	✓	✓		Débit et pression communiqués ce jour par service des eaux suite à étude de Permis de Construire.
13	PI 100	S/C BAYET (NORD) La Plaix du Nord RD 2009	Inconnu	1x100-2x 65	✓	i	✓	✓	Débit non renseigné	
15	PI 100	S/C BAYET (NORD) Le Plaix Sud RD 2009	Inconnu	1x100-2x 65	✓	i	✓	✓	Débit non renseigné	

Légende

- *Etat
- *Anomalie
- *Accès
- *Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- Autonée
- En service
- Sans anomalie
- Autonée
- Non conforme en service

07/03/2025

Liste des points d'eau

Légende

- Etat
- Anomalie
- Accès
- Signalisation
- ✗ Indisponible
- ✗ Avec anomalies
- ✗ Non autorisée
- ✗ Problématique
- ✓ En service
- ✓ Sans anomalie
- ✓ Autorisée
- ✗ Non conforme en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	•Etat	•Anomalie	•Accès	•Sign.	Anomalies	Observations
17	PI 100	S/C BAYET (NORD) Chatelus	Inconnu	1x100-2x 65	✓	i	✓	✓	Débit non renseigné	
18	PI 100	S/C BAYET (SUD) Les Ebaupins	Inconnu	1x100-2x 65	✓	i	✓	✓	Débit non renseigné	
19	PI 80	S/C BAYET (SUD) Les Marais D219	Inconnu	1x65-2x4 0	✗	i	✓	✓	Débit PEI insuffisant < 30 m3 (Débit A 1 bar = 11m3 / h) Absence de données de pression dynamique	Contrôle technique du service des eaux en 2022
21	PI 100	S/C BAYET (SUD) Beauverger	Inconnu	1x100-2x 65	✓	i	✓	✓	Absence de données de pression dynamique	
22	PI 100	S/C BAYET (SUD) rue des écoles	Inconnu	1x100-2x 65	✓	i	✓	✓	Débit non renseigné	
23	PI 100	S/C BAYET (SUD) La poste Salle polyvalente	Inconnu	1x100-2x 65	✓	i	✓	✓	Débit non renseigné	
24	PI 100	S/C BAYET (SUD) Le Bourg Eglise	Inconnu	1x100-2x 65	✓	i	✓	✓	Débit non renseigné	
25	PI 100	S/C BAYET (SUD) Le Bourg route d'elroussat	Inconnu	1x100-2x 65	✓	i	✓	✓	Débit non renseigné	
26	PI 100	S/C BAYET (SUD) Les Echalous	Inconnu	1x100-2x 65	✓	i	✓	✓	Absence de données de pression dynamique	
27	PI 100	S/C BAYET (SUD) Moulin des Groites	Inconnu	1x100-2x 65	✓	i	✓	✓	Débit non renseigné	
28	PI 80	S/C BAYET (SUD) Grand Pré	Inconnu	1x65-2x4 0	✗	i	✓	✓	Débit PEI insuffisant < 30 m3 (Débit A 1 bar = 21m3 / h)	Contrôle technique du service des eaux en 2022
29	PI 100	S/C BAYET (SUD) Montloban	Inconnu	1x100-2x 65	✓	i	✓	✓	Absence de données de pression dynamique	
30	PI 100	S/C BAYET (SUD) Villemonde	Inconnu	1x100-2x 65	✓	i	✓	✓	Absence de données de pression dynamique	
32	PI 80	S/C BAYET (SUD) Plugeat	Inconnu	1x65-2x4 0	✓	i	✓	✓	Absence de données de débit et de pression dynamique	
33	PI 100	S/C BAYET (SUD) La Chaume	Inconnu	1x100-2x 65	✓	i	✓	✓	Débit non renseigné	

Envoyé en préfecture le 17/03/2025

Reçu en préfecture le 17/03/2025

Publié le

S²LO

ID : 003-210300182-20250317-17032025-AR

Liste des points d'eau

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Légende				Observations
					• Etat	• Anomalie	• Accès	• Sign.	
34	PI 100	S/C BAYET (SUD) Le Chabon	Inconnu	1x100-2x 65	✓	i	✓	✓	Débit non renseigné
35	PI 100	S/C BAYET (SUD) La Gare	Inconnu	1x100-2x 65	✓	i	✓	✓	Débit non renseigné
36	PI 100	S/C BAYET (SUD) Rue du Jo	Inconnu	1x100-2x 65	✓	i	✓	✓	Débit non renseigné
37	PI 100	S/C BAYET (SUD) Rue du Jo	Inconnu	1x100-2x 65	✓	i	✓	✓	Débit non renseigné
38	PI 100	S/C BAYET (NORD) La Tuilerie route de Chappe	Inconnu	1x100-2x 65	✓	i	✓	✓	Débit non renseigné
39	PI 100	S/C BAYET (SUD) La Côte du Plaix	Inconnu	1x100-2x 65	✓	i	✓	✓	Débit non renseigné
40	PI 100	S/C BAYET (SUD) La Vernue	Inconnu	1x100-2x 65	✓	✓	✓	✓	
41	PI 100	S/C BAYET (SUD) la gare	Inconnu	1x100-2x 65	✓	i	✓	✓	Débit non renseigné
42	PI 100	S/C BAYET (NORD) 2 Rue des caissons face "Auvergne bafe"	Inconnu	1x100-2x 65	✓	i	✓	✓	Débit non renseigné
61	PI 100	S/C BAYET (SUD) Rue du jeu de boules	Inconnu	1x100-2x 65	✓	i	✓	✓	Débit non renseigné
520	PI 100	S/C BAYET (NORD) Les primois 3CB a gauche avant entrée 3 CB	Inconnu	1x100-2x 65	✓	i	✓	✓	Débit non renseigné
521	PI 100	S/C BAYET (SUD) Bonpré	100	1x100-2x 65	✗	i	✓	✓	Débit PEI insuffisant < 60 m3 > 30m3 (Débit A 1 bar = 26m3 / h) Débit insuffisant < 30m3 (Débit A 1 bar = 26m3 / h) Absence de données de pression dynamique

Contrôle technique du service des eaux en 2023

Envoyé en préfecture le 17/03/2025

Reçu en préfecture le 17/03/2025

Publié le

S²LO

ID : 003-210300182-20250317-17032025-AR

07/03/2025

Liste des points d'eau

PENA						
N°	Type	Adresse	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès
1002	ETANG	S/C BAYET (NORD) La Côte du Plaix D219		✗	i	✓
1003	ETANG	S/C BAYET (SUD) face Rue du Jo		✗	i	✓
1004	ETANG	S/C BAYET (NORD) Le Coudray		✗	i	✓
1007	COURS D EA	S/C BAYET (NORD) Gauzolles		✓	✓	✓
1009	COURS D EA	S/C BAYET (NORD) Domaine de l'avenue		✓	✓	✓
1011	ETANG	S/C BAYET (NORD) le Plaix		✗	i	✓
Observations						
			propriété privée ME ALLAIS			
			MR Boué			
			ME Nely			
			attention guet			

Légende

- *Etat
- *Anomalie
- *Accès
- *Signalisation
- ✗ Indisponible
- ✗ Avec anomalies
- ✗ Non autorisée
- ✗ Problématique
- ✓ En service
- ✓ Sans anomalie
- ✓ Non autorisée
- ✓ Autorisée
- ✗ Non conforme en service

02544 BAYET : 3CB

Hydrants						
N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie
10	PI 100	S/C BAYET (NORD) 3CB102	Inconnu	Inconnu	✓	✓
100	PI 100	S/C BAYET (NORD) 3CB100	Inconnu	Inconnu	✓	i
103	PI 100	S/C BAYET (NORD) 3CB103	Inconnu	Inconnu	✓	i
104	PI 100	S/C BAYET (NORD) 3CB116	Inconnu	Inconnu	✓	i
105	PI 100	S/C BAYET (NORD) 3CB115	Inconnu	Inconnu	✓	i
106	PI 100	S/C BAYET (NORD) 3CB106	Inconnu	Inconnu	✓	i
107	PI 100	S/C BAYET (NORD) CB3107	Inconnu	Inconnu	✓	i
Anomalies						
			Absence de données pressions et débits			
			Surpresseur			
			Alimenté par réseau usine surpressé			
			Alimenté par réseau usine surpressé			
			Alimenté par réseau usine surpressé			
			Alimenté par réseau usine surpressé			

Légende

- *Etat
- *Anomalie
- *Accès
- *Signalisation
- ✗ Indisponible
- ✗ Avec anomalies
- ✗ Non autorisée
- ✗ Problématique
- ✓ En service
- ✓ Sans anomalie
- ✓ Non autorisée
- ✓ Autorisée
- ✗ Non conforme en service



07/03/2025

Liste des points d'eau

Légende

- Etat
- Anomalie
- Accès
- Signalisation
- ✗ Indisponible
- ✗ Avec anomalies
- ✗ Non autorisée
- ✗ Problématique
- ✓ En service
- ✓ Sans anomalie
- ✓ Autorisée
- ✗ Non conforme en service

Hydrants		Anomalies		Observations	
N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	
108	PI 100	S/C BAYET (NORD) 3CB 108	Inconnu	Inconnu	• Sign. ✓ • Accès ✓ • Anomalie i • Etat ✓
109	PI 100	S/C BAYET (NORD) 3CB 109	Inconnu	Inconnu	• Sign. ✓ • Accès ✓ • Anomalie i • Etat ✓
110	PI 100	S/C BAYET (NORD) 3CB 102	Inconnu	Inconnu	• Sign. ✓ • Accès ✓ • Anomalie i • Etat ✓
112	PI 100	S/C BAYET (NORD) 3CB 103	Inconnu	Inconnu	• Sign. ✓ • Accès ✓ • Anomalie i • Etat ✓
113	PI 100	S/C BAYET (NORD) 3CB 113	Inconnu	Inconnu	• Sign. ✓ • Accès ✓ • Anomalie i • Etat ✓
114	PI 100	S/C BAYET (NORD) 3CB 114	Inconnu	Inconnu	• Sign. ✓ • Accès ✓ • Anomalie i • Etat ✓
115	PI 100	S/C BAYET (NORD) 3CB 107	Inconnu	Inconnu	• Sign. ✓ • Accès ✓ • Anomalie i • Etat ✓
116	PI 100	S/C BAYET (NORD) 3CB 105	Inconnu	Inconnu	• Sign. ✓ • Accès ✓ • Anomalie i • Etat ✓
117	PI 100	S/C BAYET (NORD) 3CB 108	Inconnu	Inconnu	• Sign. ✓ • Accès ✓ • Anomalie i • Etat ✓
118	PI 100	S/C BAYET (NORD) 3CB 113	Inconnu	Inconnu	• Sign. ✓ • Accès ✓ • Anomalie i • Etat ✓
119	PI 100	S/C BAYET (NORD) 3CB 110	Inconnu	Inconnu	• Sign. ✓ • Accès ✓ • Anomalie i • Etat ✓
120	PI 100	S/C BAYET (NORD) 3CB 112	Inconnu	Inconnu	• Sign. ✓ • Accès ✓ • Anomalie i • Etat ✓
121	PI 100	S/C BAYET (NORD) 3CB 121	Inconnu	Inconnu	• Sign. ✓ • Accès ✓ • Anomalie i • Etat ✓

PENA

N°	Type	Adresse	Anomalies	Observations
1001	BASEQ	S/C BAYET (NORD) Usine 3CB Bayet	• Sign. ✓ • Accès ✓ • Anomalie i • Etat ✓	capacité variable suivant la pluie, max 2000m3

Envoyé en préfecture le 17/03/2025

Reçu en préfecture le 17/03/2025

Publié le

S²LO

ID : 003-210300182-20250317-17032025-AR

07/03/2025

Liste des points d'eau

Hydrants									
N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Observations
30104	PI 100	S/C BAYET (NORD) 3CB111	Inconnu	Inconnu	✓	i	✓	✓	
30111	PI 100	S/C BAYET (NORD) 3CB104	Inconnu	Inconnu	✓	i	✓	✓	Alimenté par réseau usine surpressé
33034 BAYET : RTE BAYET									

Hydrants									
N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Observations
1	PI 100	S/C BAYET (NORD) RD 2009 Route de Gannat Poste EDF enceinte RTE Bayet	Inconnu	1x100-2x 65	✓	i	✓	✓	fermé non reconnu
33035 BAYET : SICTOM SUD									

Hydrants									
N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Observations
1	PI 100	S/C BAYET (NORD) Rue des Bouillots Sictom Sud intérieure usine	Inconnu	1x100-2x 65	✓	✓	✓	✓	Privé dans usine
2	PI 100	S/C BAYET (NORD) Rue des Bouillots Sictom Sud intérieure de l'usine	Inconnu	1x100-2x 65	✓	✓	✓	✓	Privé dans usine

Envoyé en préfecture le 17/03/2025

Reçu en préfecture le 17/03/2025

Publié le

ID : 003-210300182-20250317-17032025-AR



Liste des points d'eau

33036

BAYET : SARVAL

Hydrants											
N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie					Anomalies	Observations	
					•Etat	•Anomalie	•Accès	•Sign.			
1	PI 100	S/C BAYET (NORD) Les Bouillots Usine SARVAL A côté du biofiltre	Inconnu	1x100-2x 65	✓	✓	✓	✓		Privé dans usine	
2	PI 100	S/C BAYET (NORD) Les Bouillots Usine SARVAL A côté des silos	Inconnu	1x100-2x 65	✓	✓	✓	✓		Privé dans usine	

Légende

• Etat

• Anomalie

• Accès

• Signalisation

Indisponible

Avec anomalies

Non autorisée

Problématique

En service

Sans anomalie

Autonée


Non conforme en service

Légende

• Etat	• Anomalie	• Indisponible	• En service	• Non conforme en service
• Accès	• Signalisation	• Avec anomalies	• Sans anomalie	
		• Non autorisée	• Autorisée	
		• Problématique		

S²LO



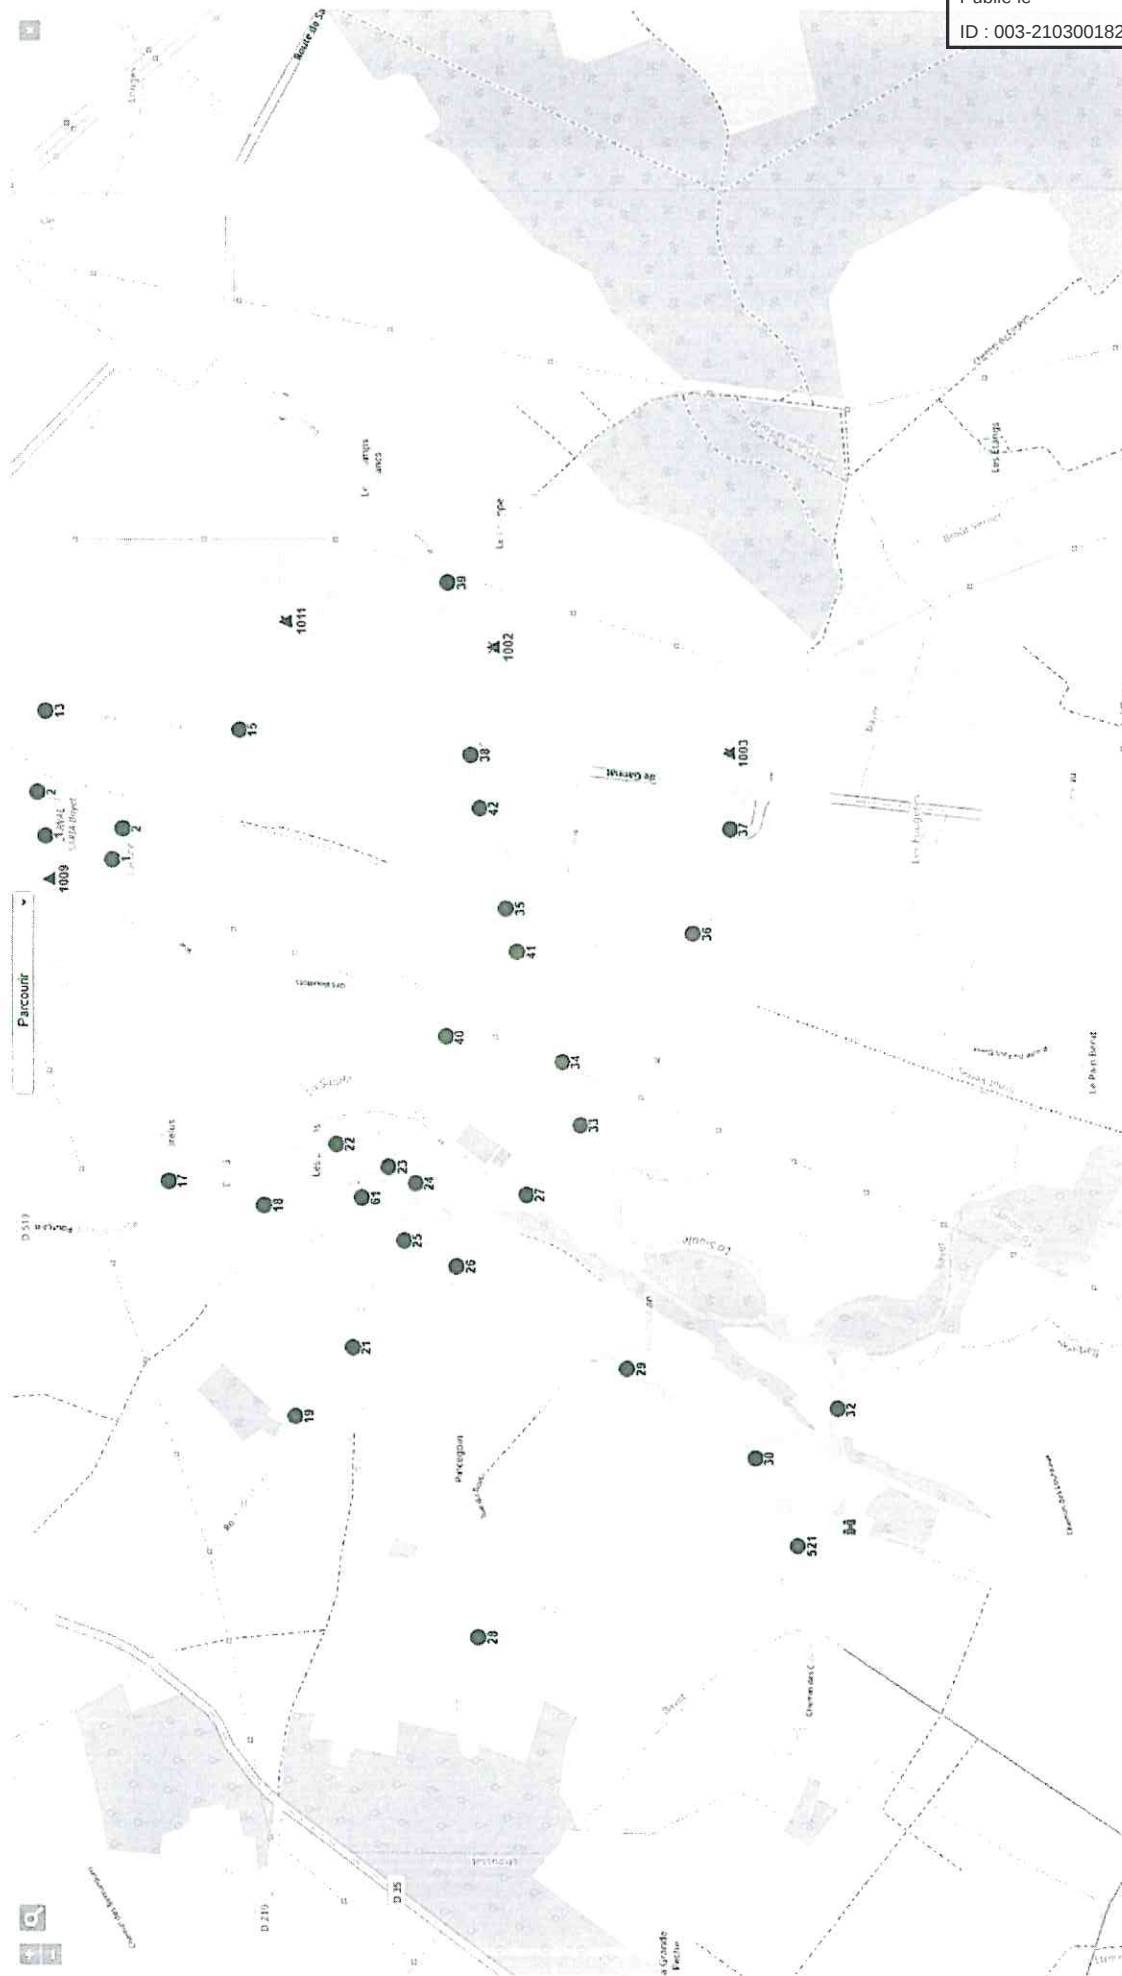

MODÈLE D'ARRÊTÉ COMMUNAL DE DECI

Le maire,

Vu le code général des collectivités territoriales, en particulier les articles L.2225-1 et suivants et les articles R.2225-1 et suivants,

Vu l'arrêté du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie,

Vu l'arrêté préfectoral n°2017/840 du 22 mars 2017 portant approbation du règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie de l'Allier ;

Vu la délibération du conseil municipal en date du

Considérant la nécessité réglementaire de lister les points d'eau incendie présents sur le territoire de la commune de sur lesquels portent les pouvoirs de police spéciale DECI du maire,

Considérant la nécessité d'actualiser la base de données détenue par le Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Allier relative aux points d'eau incendie situés sur le territoire de la commune de,

Arrête :

ARTICLE 1 – GÉNÉRALITÉS

La Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI) désigne l'ensemble des moyens en eau disponibles et utilisables pour lutter contre l'incendie tout en évitant sa propagation à l'environnement immédiat.

Le CGCT (article L2225-2) fixe la DECI comme service public attribué à la commune.

Le présent arrêté a pour objectif de procéder à l'identification des risques à prendre en compte, d'inventorier les Points d'Eau Incendie (PEI) et d'en fixer les modalités de contrôle.

ARTICLE 2 – RISQUES A PRENDRE EN COMPTE DANS LE CADRE DE LA DECI

Le chapitre 2 du Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie de l'Allier détermine des besoins en eau en fonction du type de risque.

Il différencie les bâtiments ou les ensembles de bâtiments à risque courant (faible, ordinaire ou important) de ceux à risque particulier.

ARTICLE 3 – LES POINTS D'EAU INCENDIE

Les points d'eau incendie, publics et privés, regroupent les points d'eau sous pression ou hydrants (poteaux et bouches d'incendie) ainsi que les Points d'Eau Naturels et Artificiels (PENA) tels que définis au chapitre 3 du Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie.

L'inventaire des PEI de la commune de, avec leurs caractéristiques (numérotation, localisation, type, statut, débit ou volume existant) figure en annexe 1 du présent arrêté.

ARTICLE 4 – SERVICE PUBLIC DE LA DECI

La commune de assure le service public de la DECI conformément à l'article L2225-2 du CGCT. Elle assure ou confie par convention la gestion matérielle et technique des points d'eau sous pression ou hydrants au gestionnaire du réseau d'eau, en conformité avec le Règlement Départemental.

La commune de assure la gestion matérielle des PENA publics et privés. Elle conventionne avec les propriétaires privés des PEI pour en fixer les modalités d'utilisation et de gestion (liste des conventions signées en annexe 2).

ARTICLE 5 – CIRCULATION GÉNÉRALE DES INFORMATIONS

Toute modification susceptible d'entraîner une indisponibilité opérationnelle d'un PEI doit systématiquement être signalée au Centre de Traitement des Appels 18 de l'Allier (CTA 03) dans les plus brefs délais.

Si l'information d'une telle indisponibilité provient d'un propriétaire d'un PEI privé, la transmission de cette information au CTA 03 sera réalisée par les services municipaux.

Si cette information fait suite à un contrôle technique périodique ou à des travaux sur le réseau par les services du gestionnaire du réseau d'eau, la communication de cette indisponibilité revient à ce dernier.

ARTICLE 6 – AUTRES USAGES ÉVENTUELS DES PEI EN DEHORS DE MISSIONS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Les points d'eau sous pression ou hydrants sont exclusivement réservés à l'alimentation en eau des moyens de lutte contre l'incendie.

Toute autre utilisation est strictement interdite, sauf dérogation expresse par voie d'arrêté signé de l'autorité municipale.

ARTICLE 7 – MODALITÉS DE MISE A JOUR DU PRÉSENT ARRÊTÉ

La mise à jour de cet arrêté entre dans les processus d'échanges d'informations entre le SDIS, le gestionnaire du réseau d'eau et la commune de

Toute modification du niveau de risque à couvrir sur le périmètre communal entraînera de fait, la modification du présent arrêté en relation avec le SDIS.

Les indisponibilités temporaires des PEI telles que prévues à l'article 5 et les modifications temporaires du niveau de risque n'engendrent pas de mise à jour du présent arrêté.

Il appartient à l'autorité municipale, à partir du présent arrêté et conformément au Règlement Départemental de DECI de l'Allier, de mettre en place un document d'analyse et de planification de la DECI au regard des risques présents et à venir. Ce document appelé schéma communal ou intercommunal de DECI est facultatif.

ARTICLE 8 – AMPLIATION DU PRÉSENT ARRÊTÉ

Le présent arrêté sera affiché au sein de la mairie et diffusé à Monsieur le Préfet de l'Allier, au SDIS de l'Allier, au gestionnaire de réseau d'eau et aux forces de l'ordre territorialement compétentes sur le territoire communal.

A, le

Signature